



营业执照

统一社会信用代码 91440300732086620X

名称 深圳市迈思通科技有限公司
主体类型 有限责任公司
住所 深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路85号
10栋4楼
法定代表人 马立文
成立日期 2001年10月08日

重要提示

- 1、商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
- 2、商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址<http://www.szcredit.com.cn>）或扫描执照的二维码查询。
- 3、商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。



登记机关



2016 年 08 月 04 日



国家防爆

防爆电气设备 防爆合格证

编号: CNEx16.3638X

制造单位 深圳市迈思通科技有限公司
深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

样品名称 测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器

型号规格 SC910N DC24V

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb

产品标准 Q/MSN-SC910N-2015

总装图号 SC910N -000

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备》

记 事 1、预留电缆长度大于 1 米, 安装使用时, 电缆自由端应接入与使用环境相适应的防爆接线盒或设备内。
2、外壳防护等级 IP65。

本证有效期 2016 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 13 日

颁发日期 2016 年 11 月 14 日

中心主任

王军



国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-63258564 传真: 0377-63208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

注: 本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。 登陆网站 输入数码 查询真伪

5144 9857 0989 2284

查询方式: www.china-ex.com



国家防爆

防爆电气设备

安装能力认定证书



INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification System for Explosive Atmospheres

for rules and details of the IECEx System visit www.iecex.com

编号: CNEEx.2020C0187

企业名称 深圳市迈思通科技有限公司
深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

业务范围 防爆气体探测器、防爆电磁阀、防爆开关、防爆接线盒、防爆灯具

防爆类型 隔爆型、增安型、本质安全型、浇封型

经对企业技术文件、质量文件及仪器设备条件的现场审查和人员考核,确认该企业在上述业务范围和防爆类型内具备按照以下标准进行防爆电气设备安装的能力:

GB/T 3836.15-2017 爆炸性环境 第 15 部分:电气装置的设计、选型和安装

记事:

- 1.持证企业有责任持续按照国家法律法规和标准规定开展工作。
- 2.企业持证期间需接受每年 1 次的监督审查以维持证书的有效性。
- 3.经审查合格的人员及相关资料见“能力认定(2020)第 128 号”发函。

签发:



颁发日期 2020年6月5日
有效期至 2023年6月4日

国际电工委员会防爆体系认可培训机构
国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码:473008
电话:0377-63219075
邮箱:cnexitic@cn-ex.com
<http://www.china-ex.com>





防爆电气设备

修理能力认定证书



INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification System for Explosive Atmospheres

for rules and details of the IECEx System visit www.iecex.com

编号: CNEEx.2020C0188

企业名称 深圳市迈思通科技有限公司
深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

业务范围 防爆气体探测器、防爆开关、防爆接线盒、防爆灯具

防爆类型 隔爆型、增安型、本质安全型

经对企业技术文件、质量文件及仪器设备条件的现场审查和人员考核,确认该企业在上述业务范围和防爆类型内具备按照以下标准进行防爆电气设备修理的能力:

GB 3836.13-2013 爆炸性环境 第 13 部分:设备的修理、检修、修复和改造

记事:

- 1.持证企业有责任持续按照国家法律法规和标准规定开展工作。
- 2.企业持证期间需接受每年 1 次的监督审查以维持证书的有效性。
- 3.经审查合格的人员及相关资料见“能力认定(2020)第 128 号”发函。
- 4.不含隔爆部件机械加工修理。

签发:



颁发日期

2020年6月5日

有效期至

2023年6月4日



国际电工委员会防爆体系认可培训机构
国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码:473008
电话:0377-63219075
邮箱:cnexlic@cn-ex.com
<http://www.china-ex.com>





防爆电气设备

维护能力认定证书



INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification System for Explosive Atmospheres
for rules and details of the IECEx System visit www.iecex.com

编号: CNEEx.2020C0189

企业名称 深圳市迈思通科技有限公司
深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

业务范围 防爆气体探测器、防爆电磁阀、防爆开关、防爆接线盒、防爆灯具

防爆类型 隔爆型、增安型、本质安全型和浇封型

经对企业技术文件、质量文件及仪器设备条件的现场审查和人员考核,确认该企业在上述业务范围和防爆类型内具备按照以下标准进行防爆电气设备维护的能力:

GB/T 3836.16-2017 爆炸性环境 第 16 部分:电气装置的检查与维护

记事:

- 1.持证企业有责任持续按照国家法律法规和标准规定开展工作。
- 2.企业持证期间需接受每年 1 次的监督审查以维持证书的有效性。
- 3.经审查合格的人员及相关资料见“能力认定(2020)第 128 号”发函。

签发:



颁发日期

2020年6月5日

有效期至

2023年6月4日



国际电工委员会防爆体系认可培训机构
国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码:473008
电话:0377-63219075
邮箱:cnexsic@cn-ex.com
<http://www.china-ex.com>





质量管理体系认证证书

兹证明

深圳市迈思通科技有限公司

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

审核地址：中国广东省深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

其质量管理体系已通过 NOA Certification 的评审，符合

GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 标准

认证范围

3C 范围内气体探测器和气体报警控制器的生产及销售

认证证书编号：NOA156990

统一社会信用代码：91440300732086620X

证书签发日期：2020 年 05 月 21 日

本次证书有效日期：2021 年 03 月 30 日

认证经理



首次注册：2015.05.06



注册截止：2021.03.30

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C051-M



扫描二维码，验证证书有效性，并获得必备的认证公开性文件，亦可获取申诉电话。

本证书由挪亚检测认证颁发，获证组织应于证书有效日期前按规定执行监督审核并更换本认证证书，认证资格是否有效应登陆本机构网站（www.noagroup.org）查询，证书信息亦可在国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

NOA Certification Service

地址：中国（上海）自由贸易试验区锦绣东路2777弄26号 邮箱地址：noa@noagroup.org

(正本) NO. 0927296826

产品责任保险单

收付确认时间: 2019-11-04 16:05:03 生成有效保单时间: 2019-11-04 16:05:03 保单打印时间: 2019-11-5 9:12:38
业务流水号: 参考号/支票号: Coll44032019110400000911

保单号: 815152019440393000009

鉴于投保人已向本保险人投保产品责任保险, 并按本保险单约定交付保险费, 保险人同意按照《产品责任保险条款》的约定承担保险责任, 特立本保险单为凭。与本保险有关的附加条款、特约条款、批单以及投保单是本保险单不可分割的组成部分。

明细表

一、被保险人名称: 深圳市迈思通科技有限公司

联系人: 宁小姐

二、被保险人地址和邮编: 深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路
85号10栋4楼 518001

电话: 075522212783

三、保险企业名称及代码:

名称:

代码:

四、保险产品

名称: 可燃气体探测器

代码: 9999

规格型号: 可燃气体探测器

预计生产数量: 0.00

价格: CNY10,000,000.00元

预计保险产品总金额: 人民币壹仟万元整

CNY10,000,000.00元

预计保险产品销售数量: 0.00

价格: CNY0.00元

预计保险产品销售额: 人民币壹仟万元

整 CNY10,000,000.00元

五、附加险

六、赔偿限额:

(一) 累计赔偿限额: 人民币壹仟万元整 CNY10,000,000.00元

(二) 每次事故赔偿限额: 人民币叁佰万元整 CNY3,000,000.00元

其中: 每次事故人身伤亡赔偿限额: 人民币贰佰捌拾万元整 CNY2,800,000.00元

每次事故财产损失赔偿限额: 人民币贰拾万元整 CNY200,000.00元

每次事故财产损失免赔额: 人民币叁仟元整 CNY3,000.00元

每次事故每人人身伤亡赔偿限额: 人民币壹拾伍万元整 CNY150,000.00元

每次事故免赔额:

七、保险费率: 1.00‰

八、预收保险费: 人民币壹万元整 CNY10,000.00元

九、保险期限: 自2019年12月18日零时起, 至2020年12月17日二十四时止。

十、追溯期起始日: 自2015年12月18日起。

十一、保险费交付日期: 本保险单执行“见费出单”制度, 已交清全部保险费。

第三联

被保险人留存联

(正本) NO. 0927296827

十二、保险合同争议解决方式: 诉讼

十三、司法管辖: 中国

十四、特别约定:

- 1.1) 本保单附加产品功效除外条款: 因任何被保险人产品未能正确实现其用途或功能和/或未能达到被保险人保证的性能、质量、适用性或耐用性水平而导致的人身伤害和/或财产损失属本保单除外责任。
- 2) 产品责任险仅承保投保产品发生意外事故对第三者造成的伤害事故中依据中华人民共和国法律(不包括港澳台地区法律)应由被保险人承担的经济赔偿责任, 不保障产品能够达到宣传的功效, 也不对产品的性能、参数和特征作任何保证。
- 3) 财产损失每次事故绝对免赔额为CNY3,000.00或损失金额的10%, 两者以高者为准。
- 4) 每次事故每人人身伤亡赔偿限额CNY150,000.00。

签单地点: 深圳市福田区滨河路5020号同心大厦25楼

保险人盖章

签单日期: 2019 年 11 月 4 日

全国统一服务电话: 95519

网址: www.chinalife-p.com.cn

授权签字

40086-95519

核保: 黄嘉

制单: 张晓娅

经办: 宁春生

尊敬的客户: 投保次日起, 您可通过本公司网页、客服电话、营业网点核实保单及理赔等信息。若对查询结果有异议, 请联系本公司。



第三联
被保险人留存联



消防产品认证证书

证书编号: 073184850203ROM

认证委托人: 深圳市迈思通科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

生 产 者: 深圳市迈思通科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

生 产 企 业: 深圳市迈思通科技有限公司

地 址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

产 品 名 称: 可燃气体报警控制器

认 证 单 元: ZX-212

内 含: ZX-212(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-14: 2018

产品认证基本模式: 型式试验+企业质量保证能力检查和产品一致性检查
+获证后监督

产 品 标 准: GB 16808-2008

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-14: 2018 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2018-08-07

发(换)证日期: 2018 年 08 月 07 日 有效期至 2023 年 08 月 06 日

本证书的有效性需依靠通过定期监督获得保持

本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

No: Dz201520078



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人 深圳市迈思通科技有限公司

产品型号名称 ZX-212 型可燃气体报警控制器

检 验 类 别 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心

检 验 报 告

No: Dz201520078

共 12 页 第 1 页

产品名称	可燃气体报警控制器	型 号	ZX-212
认证委托人	深圳市迈思通科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	深圳市迈思通科技有限公司	生产日期	2014 年 11 月
生产企业	深圳市迈思通科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 台	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 12 月 3 日
检验依据	GB 16808-2008 《可燃气体报警控制器》		
检验项目	全项		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 16808-2008 《可燃气体报警控制器》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  签发日期: 2015 年 2 月 14 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准: 刘军华

审核: 刘世华

编制: 关明华

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201520078

共 12 页 第 2 页

认证委托人	深圳市迈思通科技有限公司		
通信地址	深圳市龙岗区龙城街道新联社区岗上三街 27 号 202 房		
联系电话	0755-28935100	传 真	0755-89762494

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201520078

共 12 页 第 3 页

产 品 内 部 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201520078

共 12 页 第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 可燃气体报警控制器
- 2) 型号: ZX-212
- 3) 执行标准号: GB 16808-2008
- 4) 生产者: 深圳市迈思通科技有限公司
- 5) 厂址: 广东省深圳市龙岗区龙城街道新联社区岗上三街 27 号 202 房
- 6) 接线柱标注: 有
- 7) 产品制造日期和产品编号

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 350mm×280mm×93mm;
- 2) 外壳材质: 金属;
- 3) 容量: 1 个回路、16 个地址点;
- 4) 采用总线通讯方式;
- 5) 输出接点数量: 4 组;
- 6) 可以改变与其连接的可燃气体探测器的报警设定值;
- 7) 具有屏蔽功能;
- 8) 与以下产品配接工作:

深圳市迈思通科技有限公司生产的 SC910N 型测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器; 深圳市奥瑞那光子技术有限公司生产的 OTW6005 型消防控制室图形显示装置。

三、产品关键件描述:

- 1) 显示器件
类别: 液晶屏
- 2) 电源
型号: JYC
生产企业: 深圳市金传艺科技有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

检验结果汇总表

生产企业：深圳市迈思通科技有限公司

No：Dz201520078

产品型号：ZX-212

共 12 页第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 16808-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	主要部（器）件 检查	5.1.7、 4.1.1、4.2、 7.1、7.2	1#、2#满足标准要求。	合 格	/
2	可燃气体浓度显 示功能试验	5.2	浓度显示范围：0~100%LEL 样气浓度 1#显示值 2#显 示值 10%LEL 9%LEL 11%LEL 25%LEL 24%LEL 25%LEL 50%LEL 48%LEL 51%LEL 75%LEL 72%LEL 74%LEL 90%LEL 87%LEL 89%LEL 1号探测器： 10%LEL 9%LEL 11%LEL 2号探测器： 20%LEL 19%LEL 21%LEL 3号探测器： 30%LEL 28%LEL 30%LEL 4号探测器： 40%LEL 39%LEL 42%LEL 5号探测器： 50%LEL 48%LEL 51%LEL 6号探测器： 60%LEL 58%LEL 60%LEL 7号探测器： 70%LEL 67%LEL 69%LEL 8号探测器： 80%LEL 77%LEL 78%LEL	合 格	/
3	可燃气体报警 功能试验	5.3	1#、2#功能正常。	合 格	/
4	故障报警功能 试验	5.4	1#、2#功能正常。	合 格	/
5	屏蔽功能试验	5.5	1#、2#功能正常。	合 格	/
6	自检功能试验	5.6	1#、2#功能正常。	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

检验结果汇总表

生产企业：深圳市迈思通科技有限公司

No: Dz201520078

产品型号：ZX-212

共 12 页第 6 页

序号	检 验 项 目	GB 16808-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
7	电源功能试验	5.7	1#、2#功能正常。	合 格	/
8	绝缘电阻试验	5.8	有绝缘要求的外部带电端子 与机壳之间的绝缘电阻值大 于 1000M Ω ； 电源插头与机壳之间的绝缘 电阻值大于 1000M Ω 。	合 格	/
9	电气强度试验	5.9	1#功能正常。	合 格	/
10	射 频 电 磁 场 辐 射抗扰度试验	5.10	2#显示值（样气浓度为 50%LEL）：51%LEL	合 格	/
11	射 频 场 感 应 的 传导骚扰抗扰 度试验	5.11	2#显示值（样气浓度为 50%LEL）：52%LEL	合 格	/
12	静电放电抗扰 度试验	5.12	2#显示值（样气浓度为 50%LEL）：49%LEL	合 格	/
13	电快速瞬变脉 冲群抗扰度试 验	5.13	2#显示值（样气浓度为 50%LEL）：52%LEL	合 格	/
14	浪涌（冲击） 抗扰度试验	5.14	2#显示值（样气浓度为 50%LEL）：51%LEL	合 格	/
15	电源瞬变试验	5.15	1#显示值（样气浓度为 50%LEL）：48%LEL	合 格	/
16	电压暂降、短时 中断和电压变 化的抗扰度试 验	5.16	1#显示值（样气浓度为 50%LEL）：51%LEL	合 格	/
17	低温（运行） 试验	5.17	2#显示值（样气浓度为 50%LEL）：48%LEL	合 格	/
18	恒定湿热（运 行）试验	5.18	1#显示值（样气浓度为 50%LEL）：51%LEL	合 格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

检验结果汇总表

生产企业：深圳市迈思通科技有限公司

No: Dz201520078

产品型号：ZX-212

共 12 页第 7 页

序号	检 验 项 目	GB 16808-2008 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
19	振动（正弦）（运行）试验	5.19	2#显示值（样气浓度为50%LEL）：49%LEL	合 格	/
20	振动（正弦）（耐久）试验	5.20	2#显示值（样气浓度为50%LEL）：51%LEL	合 格	/
21	碰撞试验	5.21	1#显示值（样气浓度为50%LEL）：51%LEL	合 格	/

以下空白。

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201520078


共 12 页 第 8 页

射频电磁场辐射抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 3 米法半电波暗室
2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	AM9144	合格
转台控制器	CO 2000	合格

- 3) 受试设备连接图:

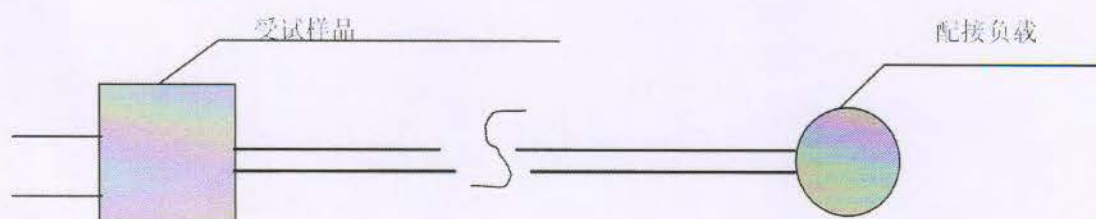

- 4) 试验布置示意图:

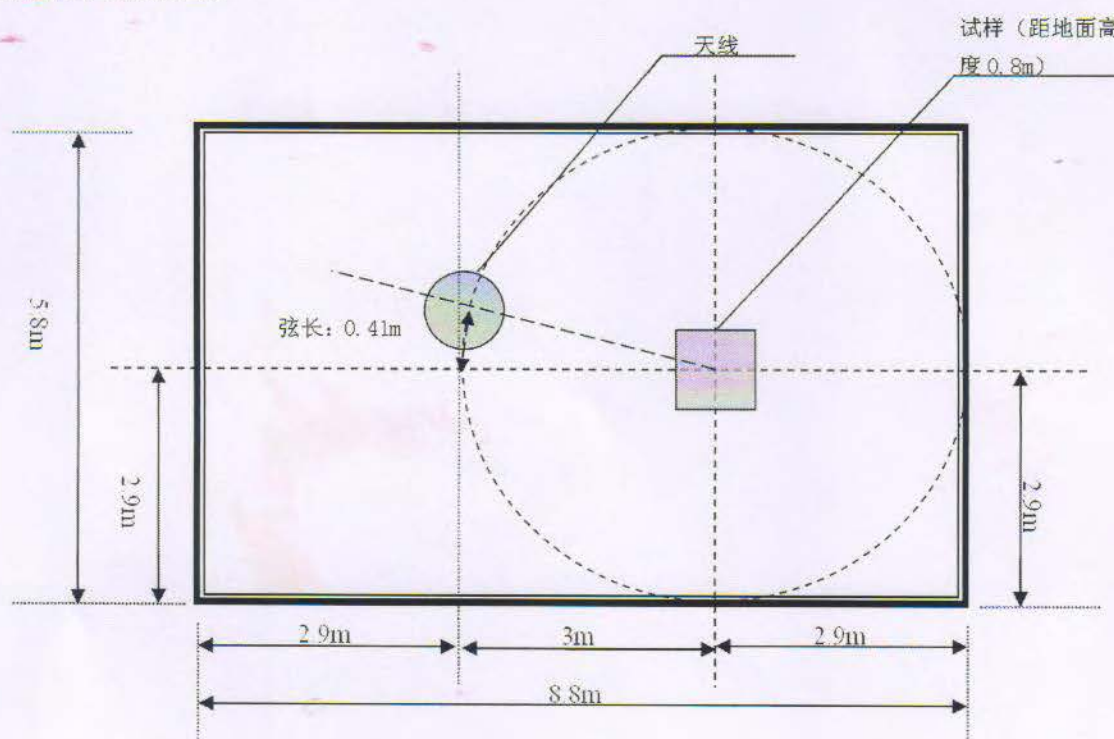

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201520078

共 12 页 第 9 页


射频场感应的传导骚扰抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地: 电磁屏蔽室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	2023B	合格
功率放大器	CBA9450	合格
电磁注入钳	KEMZ801	合格
耦合去耦网络	CDN M016	合格

3) 受试设备连接图:

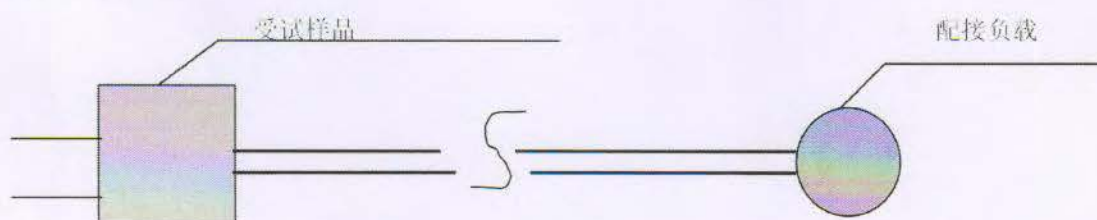

4) 试验布置示意图:

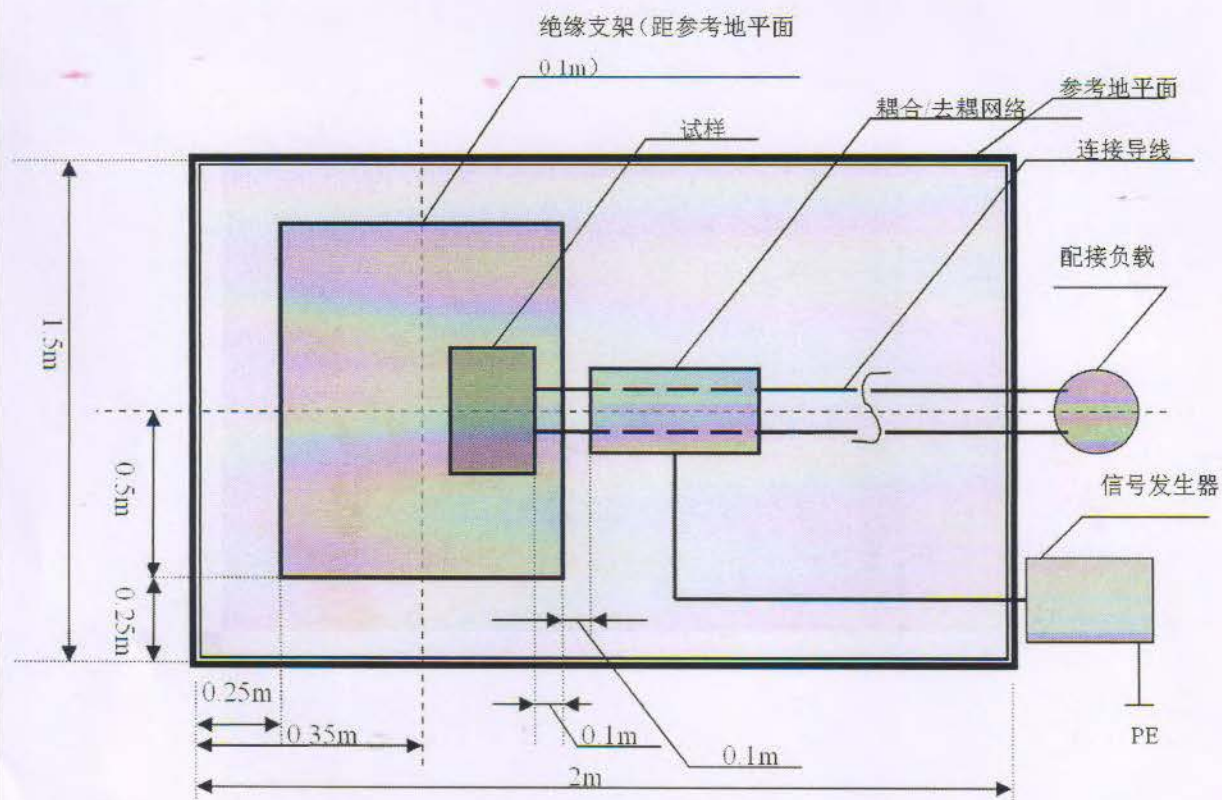

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201520078


共 12 页 第 10 页

静电放电抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图:

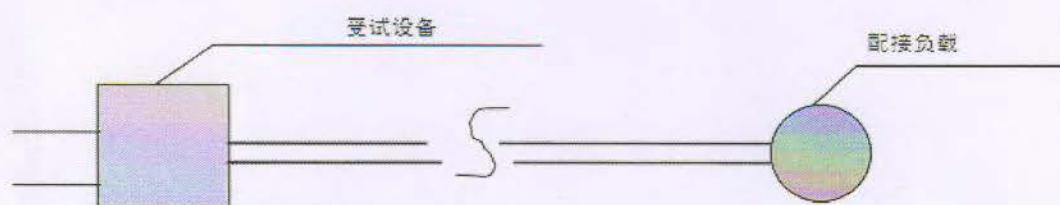

- 4) 试验布置示意图:

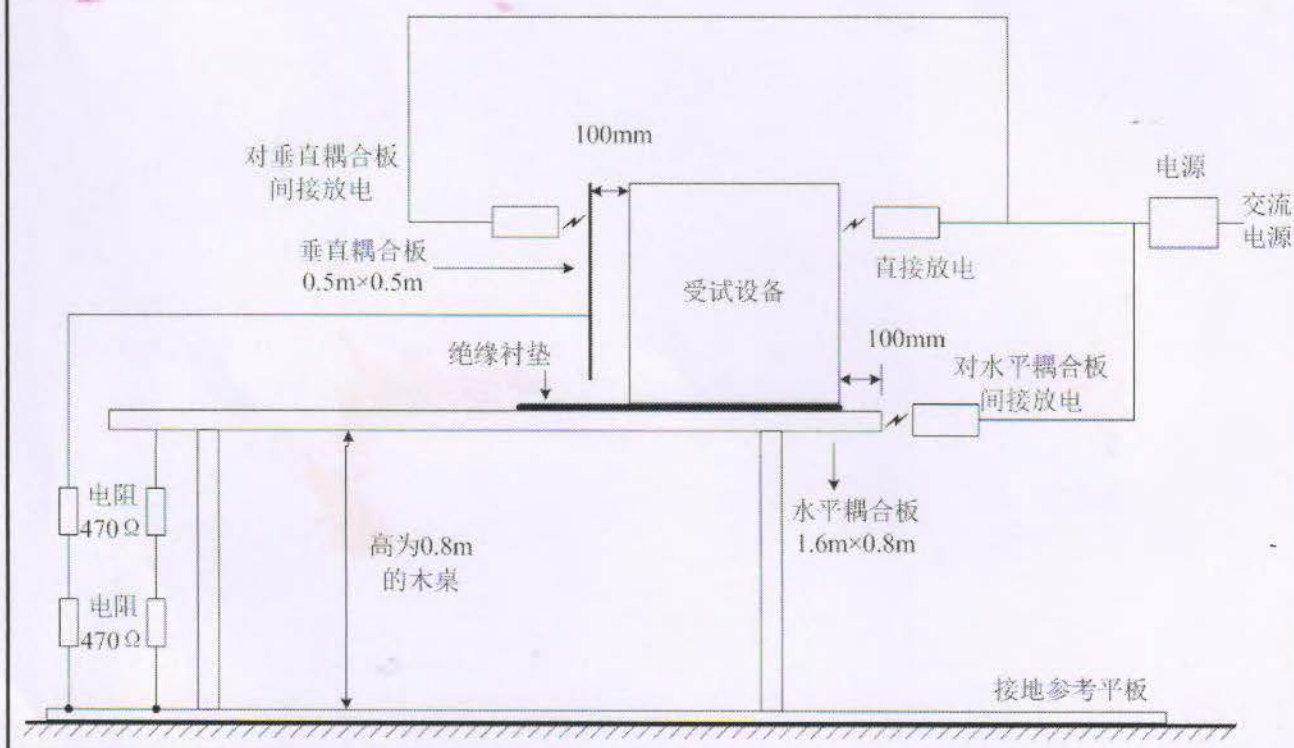

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201520078


共 12 页 第 11 页

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合格

- 3) 受试设备连接图:

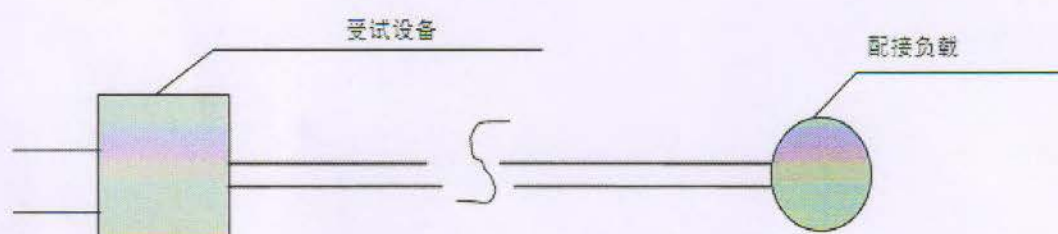

- 4) 试验布置示意图:

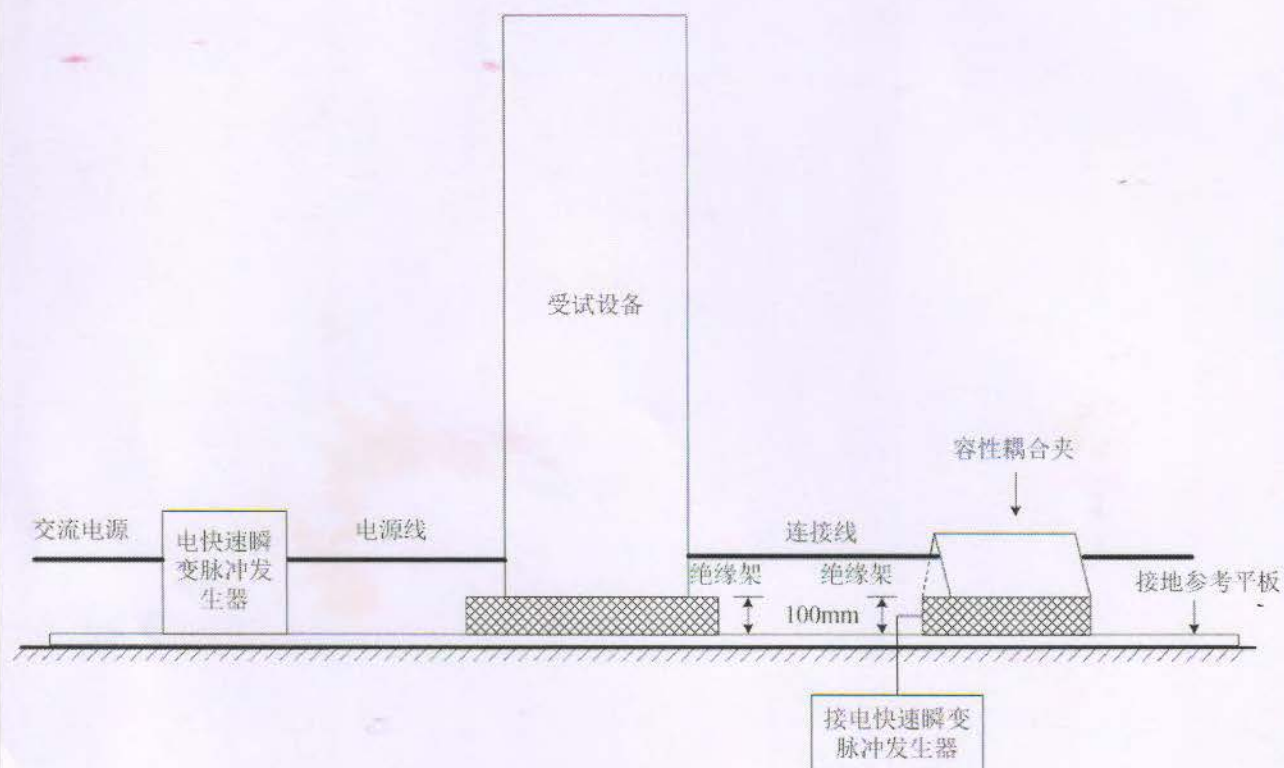

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

№: Dz201520078

共 12 页 第 12 页


浪涌（冲击）抗扰度试验布置示意图

1) 测试场地：试验室


2) 仪器设备：

设备名称	设备型号	校准状态
浪涌发生器	NSG2050/CDN117	合格

3) 受试设备连接图：

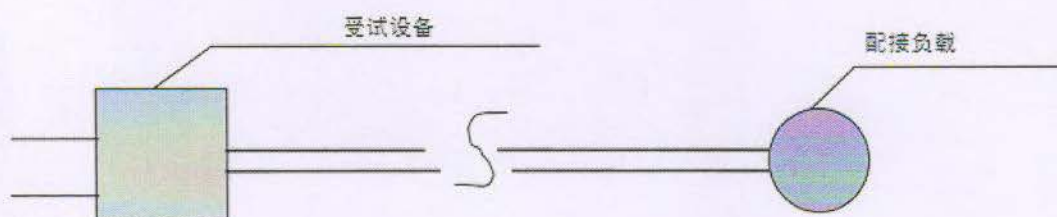

4) 试验布置示意图：

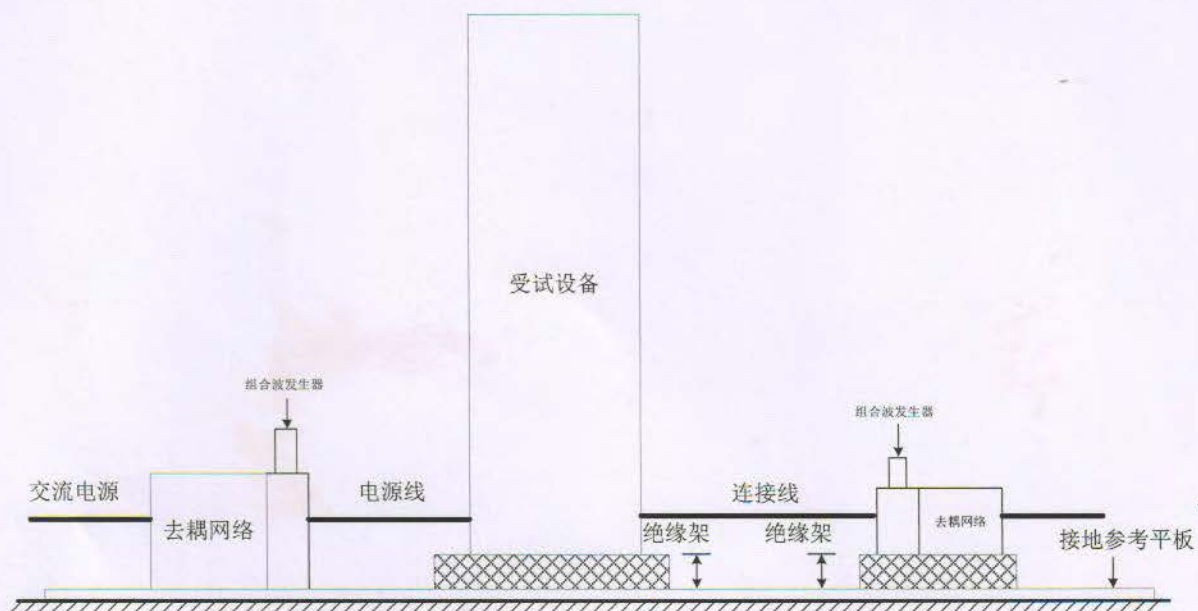



消防产品认证证书

证书编号: 073184850201R0M

认证委托人: 深圳市迈思通科技有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

生产者: 深圳市迈思通科技有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

生产企业: 深圳市迈思通科技有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道同心社区同心路 85 号 10 栋 4 楼

产品名称: 测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器

认证单元: SC910N

内含: SC910N(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-14: 2018

产品认证基本模式: 型式试验+企业质量保证能力检查和产品一致性检查
+获证后监督

产品标准: GB 15322.1-2003

上述产品符合消防类产品认证实施规则 CCCF-CPRZ-14: 2018 的要求, 特发此证

首次发证日期: 2018-08-07

发(换)证日期: 2018 年 08 月 07 日 有效期至 2023 年 08 月 06 日

本证书的有效性需依靠通过定期监督获得保持

本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网站 www.cccf.com.cn 查询



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P

发证机构名称(盖章)



公安部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲 108 号 100077

<http://www.cccf.net.cn>

No: Dz201520079



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人 深圳市迈思通科技有限公司

产品型号名称 SC910N 型测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器

检 验 类 别 型 式 试 验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201520079

共 8 页 第 1 页

产品名称	测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器	型 号	SC910N
认证委托人	深圳市迈思通科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	深圳市迈思通科技有限公司	生产日期	2014 年 9 月
生产企业	深圳市迈思通科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	12 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2014 年 12 月 3 日
检验依据	GB 15322.1-2003 《可燃气体探测器 第 1 部分: 测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器》		
检验项目	全项		
检验结论	经检验, 所检验项目符合 GB 15322.1-2003 《可燃气体探测器 第 1 部分: 测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器》的要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。 以下空白。  (检验专用章) 签发日期: 2015 年 2 月 14 日		
备注	报告中符号 “/” 表示无内容, “—” 表示不适用于该产品。		

批准:

刘军华

审核:

刘长华

编制:

关明阳

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201520079

共8页 第2页

认证委托人	深圳市迈思通科技有限公司		
通信地址	广东省深圳市龙岗区龙城街道新联社区岗上三街 27 号 202 房		
联系电话	0755-28935100	传 真	0755-89762494

产 品 照 片



国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告

No: Dz201520079

共 8 页 第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 测量范围为 0~100%LEL 的点型可燃气体探测器
- 2) 型号: SC910N
- 3) 执行标准号: GB 15322.1-2003
- 4) 生产者: 深圳市迈思通科技有限公司
- 5) 厂址: 广东省深圳市龙岗区龙城街道新联社区岗上三街 27 号 202 房
- 6) 试验气体种类: 甲烷
- 7) 报警设定值: 25%LEL
- 8) 防爆标志: 有
- 9) 产品制造日期和产品编号

二、产品特性描述:

- 1) 外壳材质: 金属;
- 2) 使用环境: 室内使用型;
- 3) 供电方式: DC24V;
- 4) 与以下产品配接工作:

深圳市迈思通科技有限公司生产的 ZX-212 型可燃气体报警控制器。

三、产品关键件描述:

- 1) 传感器

型号: NAP-55A

生产企业: 上海根本电子技术有限公司

一致性检查结论: 符合

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

检验结果汇总表

生产企业：深圳市迈思通科技有限公司

No: Dz201520079

产品型号：SC910N

共 8 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	GB 15322.1-2003 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
1	外观检查试验	6.1.5	满足标准要求。	合格	/
2	主要部件检查试验	6.2	满足标准要求。	合格	/
3	不通电贮存试验	6.3	试验气体： 甲烷(CH ₄) 报警设定值(LEL) 25% 报警动作值(%LEL) 1# 24.8 2# 23.2 3# 25.4 4# 25.0 5# 25.2 6# 24.6 7# 26.0 8# 26.0 9# 25.0 10# 25.0 11# 26.4 12# 24.2	合格	/
4	报警动作值试验	6.4	报警动作值(%LEL) 1# 24.8 2# 23.2 3# 25.4 4# 25.0 5# 25.2 6# 24.6 7# 26.0 8# 26.0 9# 25.0 10# 25.0 11# 26.4 12# 24.2	合格	/
5	方位试验	6.5	1#报警动作值(%LEL) 24.8 29.4 27.2 28.4 27.0 28.4 27.2 29.4	合格	/
6	报警重复性试验	6.6	2#报警动作值(%LEL) 23.2 24.0 24.4 24.2 23.4 23.4	合格	/
7	高速气流试验	6.7	1#报警动作值(%LEL) 21.0	合格	/
8	电压波动试验	6.8	2#报警动作值(%LEL) 24.2(-15%) 23.8(+15%)	合格	/
9	全量程指示偏差试验	6.9	—	—	/
10	响应时间试验	6.10	响应时间(s) 3# 19.6 4# 20.2	合格	/
11	高浓度淹没试验	6.11	12#报警动作值(%LEL) 22.0	合格	/
12	绝缘电阻试验	6.12	7# 常 态 下 绝 缘 电 阻 >1000MΩ 湿 热 96h 后 绝 缘 电 阻 >1000MΩ	合格	/

国家消防电子产品质量监督检验中心

检验报告

检验结果汇总表

生产企业：深圳市迈思通科技有限公司

No: Dz201520079

产品型号：SC910N

共 8 页 第 5 页

序号	检 验 项 目	GB 15322.1-2003 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
13	耐压试验	6.13	7#功能正常	合 格	/
14	辐射电磁场试验	6.14	10#报警动作值 (%LEL) 24.2	合 格	/
15	静电放电试验	6.15	10#报警动作值 (%LEL) 23.6	合 格	/
16	电瞬变脉冲试验	6.16	9#报警动作值 (%LEL) 22.0	合 格	/
17	高温试验	6.17	1#报警动作值 (%LEL) 25.0	合 格	/
18	低温试验	6.18	4#报警动作值 (%LEL) 28.4	合 格	/
19	恒定湿热试验	6.19	2#报警动作值 (%LEL) 23.0	合 格	/
20	振动试验	6.20	8#报警动作值 (%LEL) 24.4	合 格	/
21	跌落试验	6.21	11#报警动作值 (%LEL) 26.8	合 格	/
22	长期稳定性试验	6.22	报警动作值 (%LEL) 5# 25.4 6# 23.8	合 格	/
23	气体干扰试验	6.23	—	—	/
以下空白。					

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

№: Dz201520079

共 8 页 第 6 页


辐射电磁场试验布置示意图

1) 测试场地: 3 米法半电波暗室


2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
信号发生器	N5181A	合格
功率放大器	CBA1G-250	合格
组合天线	AM9144	合格
转台控制器	CO 2000	合格

3) 受试设备连接图:

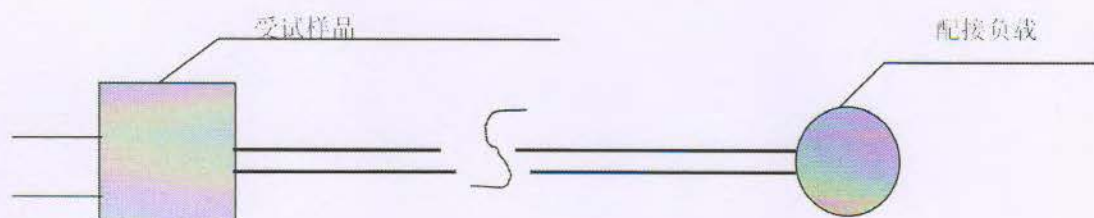

4) 试验布置示意图:

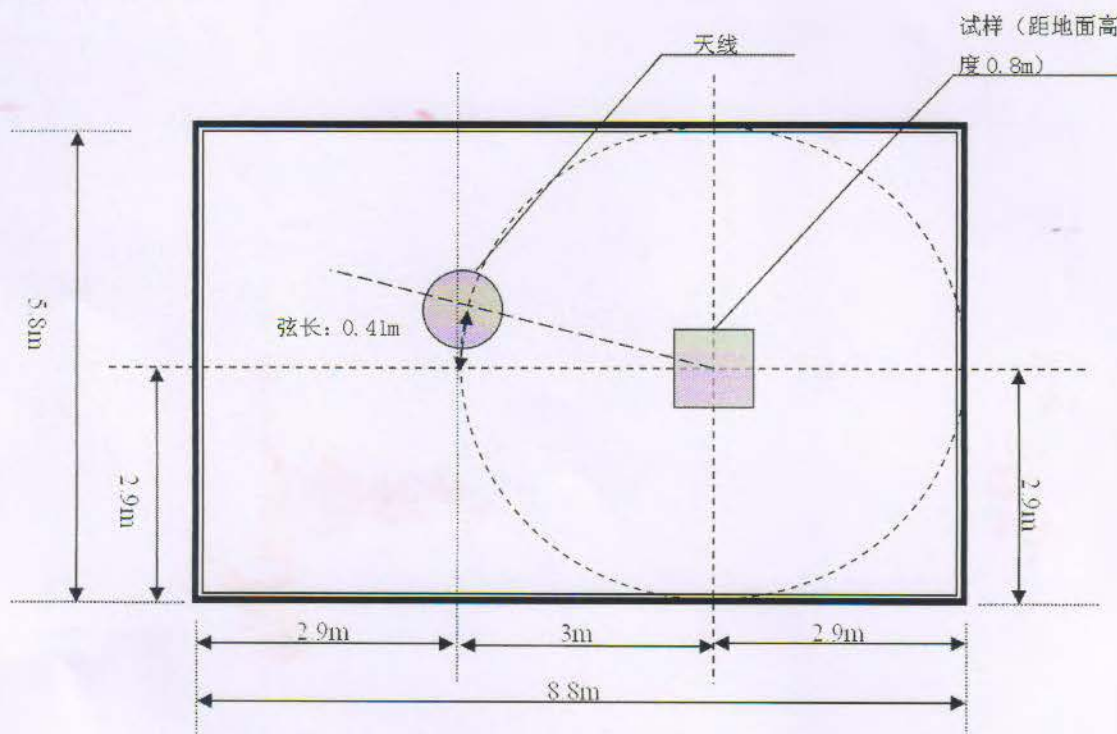

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201520079


共 8 页 第 7 页

静电放电试验布置示意图


- 1) 测试场地: 试验室
- 2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
静电放电发生器	NSG435	合格

- 3) 受试设备连接图:

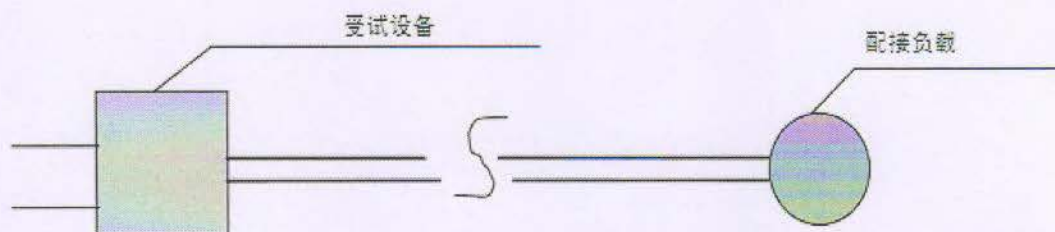

- 4) 试验布置示意图:

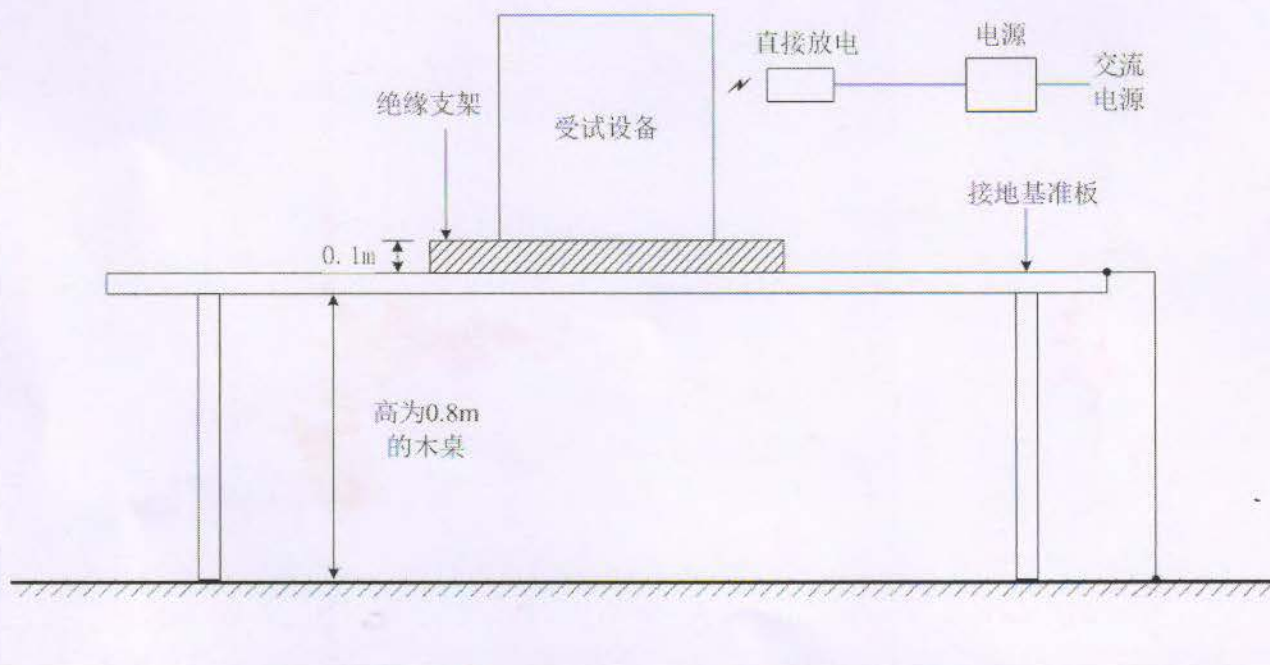

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201520079


共 8 页 第 8 页

电瞬变脉冲试验布置示意图

- 1) 测试场地: 试验室
2) 仪器设备:

设备名称	设备型号	校准状态
电快速瞬变脉冲发生器	NSG2025	合格

- 3) 受试设备连接图:

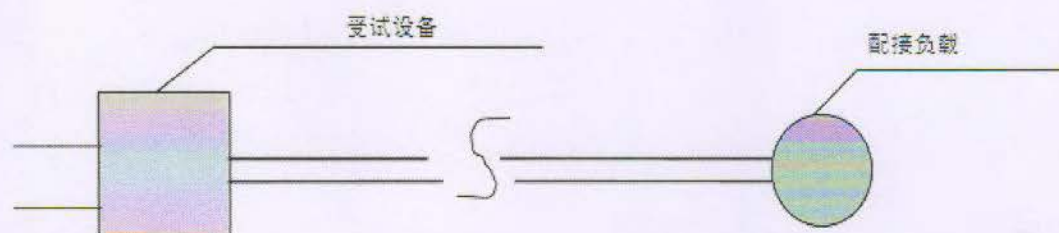

- 4) 试验布置示意图:

